



處理技術

—


無載處理效果

采炬企業有限公司



無載處理效果 - PM


測試時間：96年04月24日
96年09月26日

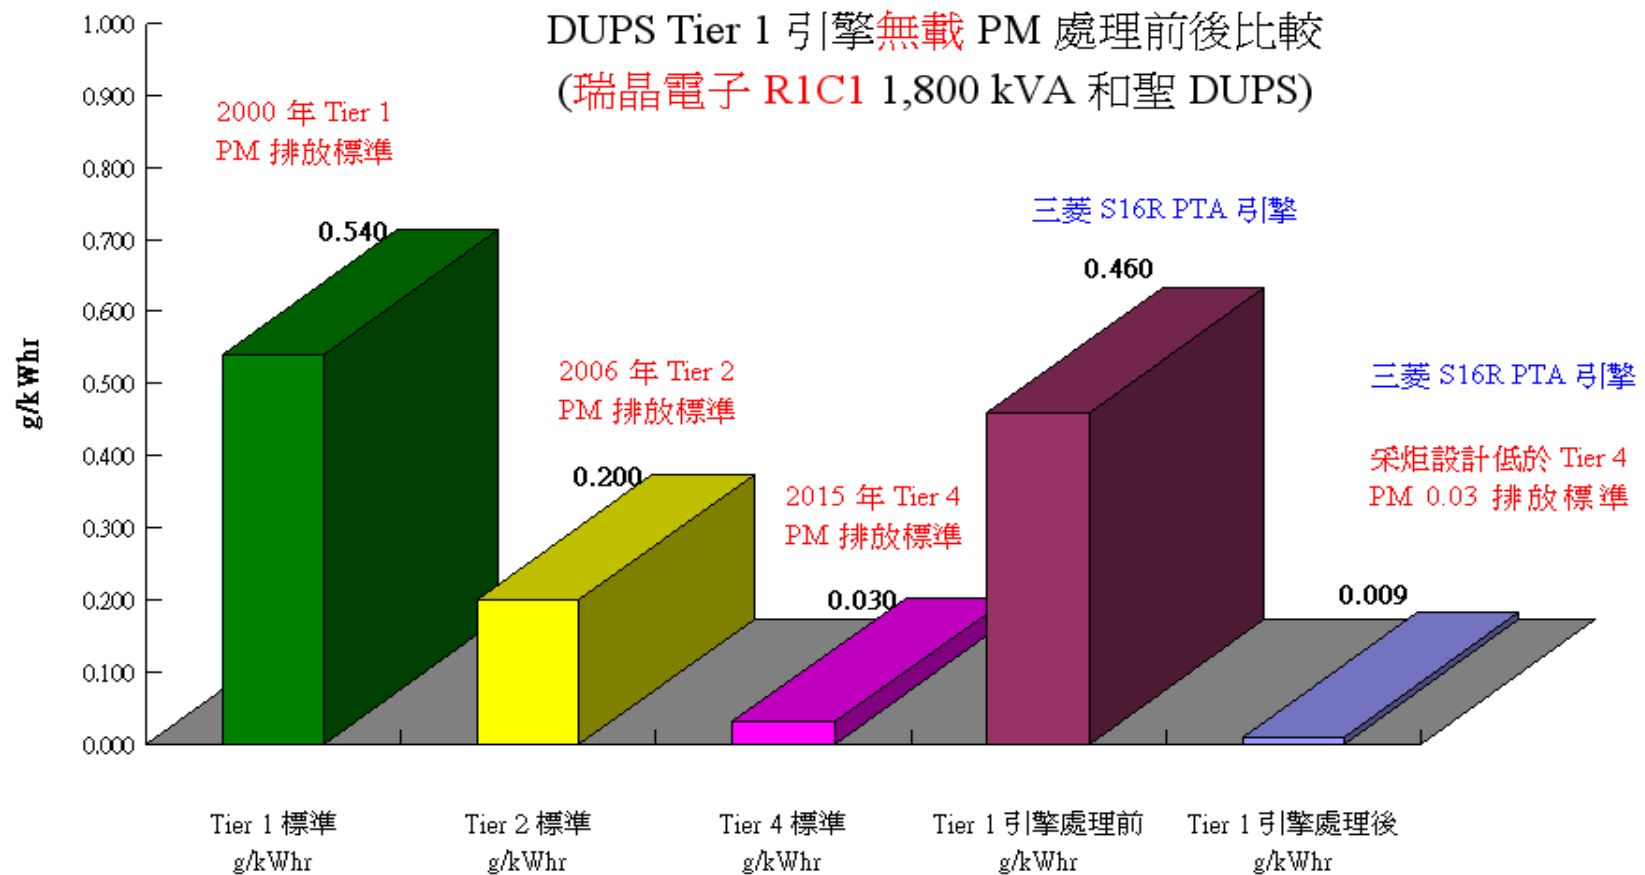



無載處理效果 - HC

測試時間：96年04月24日
96年09月26日

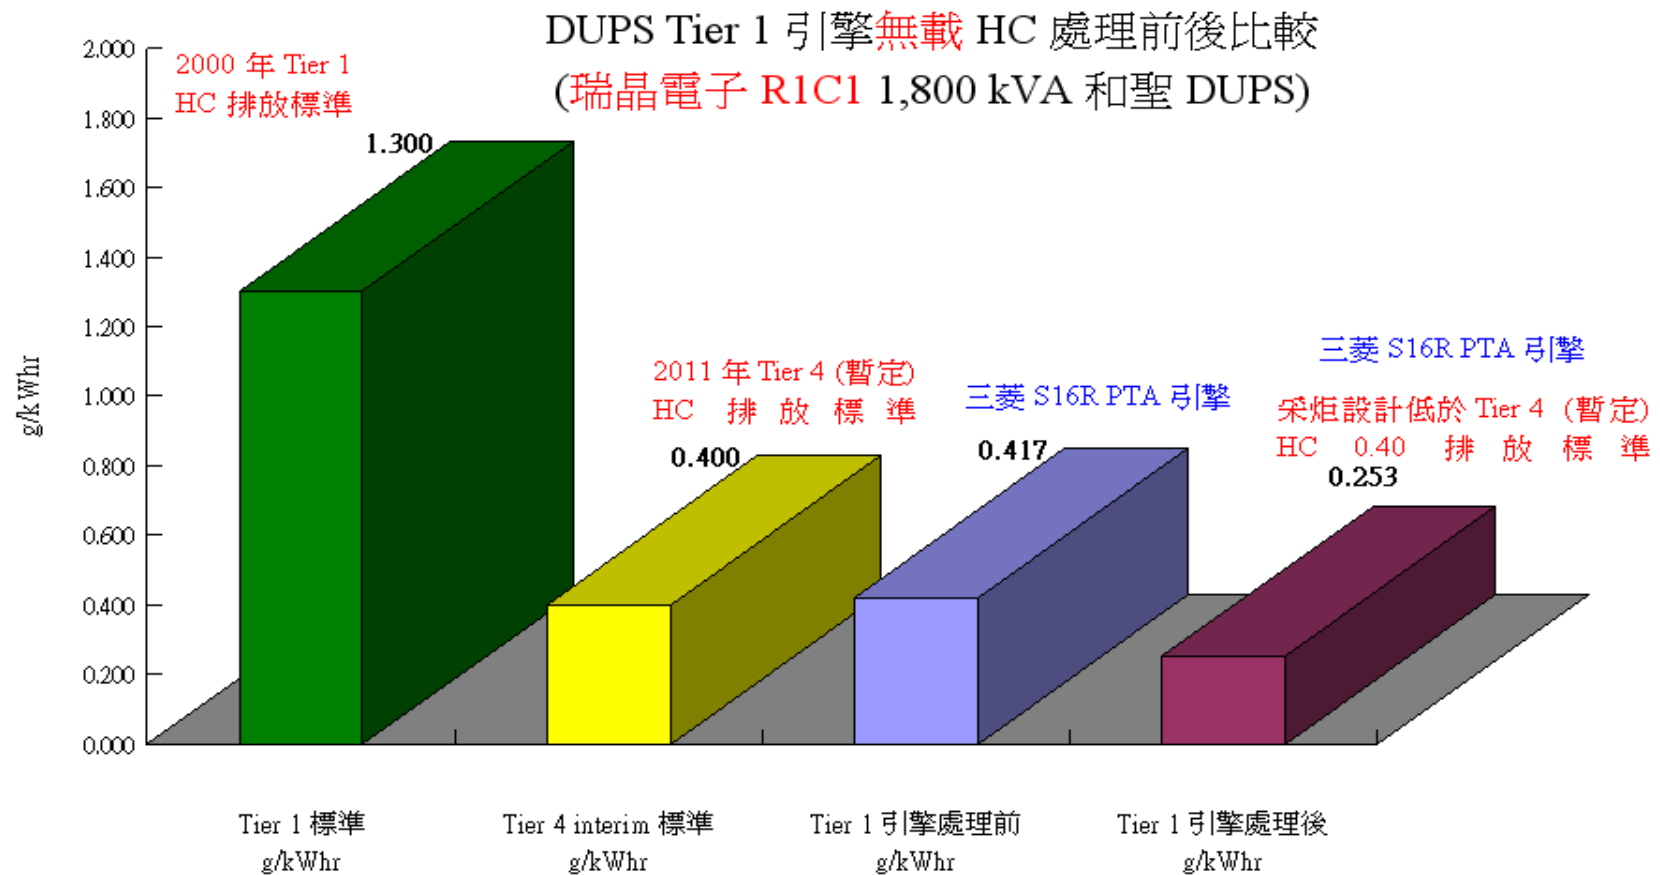



無載處理效果 - CO

測試時間：96年04月24日
96年09月26日

DUPS Tier 1 引擎無載 CO 處理前後比較
(瑞晶電子 R1C1 1,800 kVA 和聖 DUPS)

