



處理技術

—


滿載處理效果

采炬企業有限公司



滿載處理效果 - PM


測試時間：96年07月24日

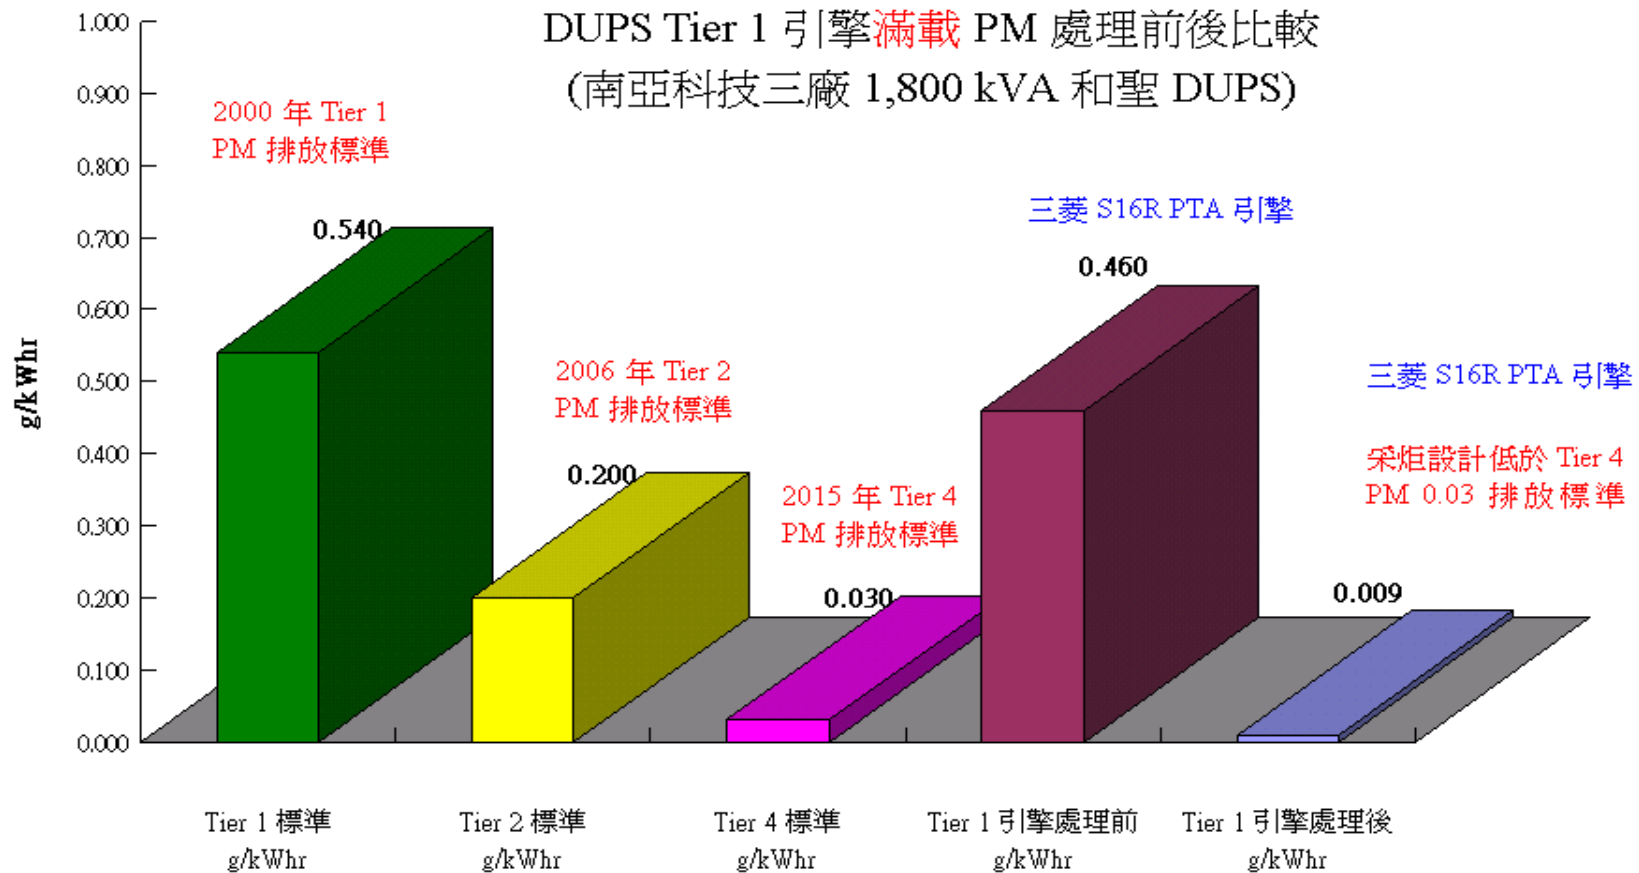



滿載處理效果 - HC

測試時間：96年07月24日

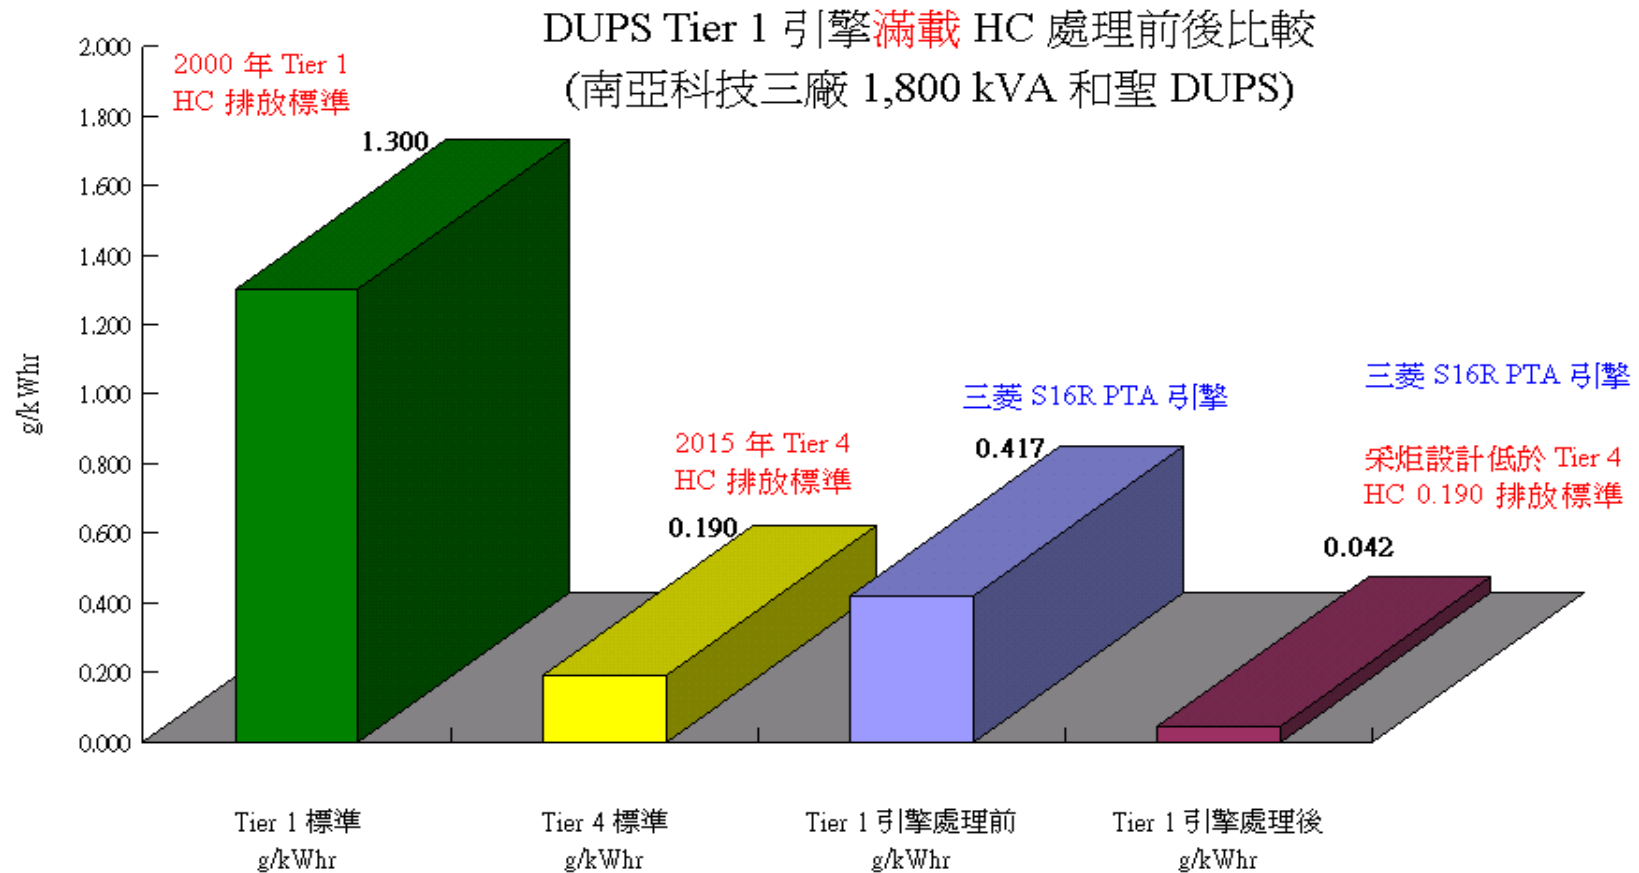



滿載處理效果 - CO

測試時間：96年07月24日

DUPS Tier 1 引擎滿載 CO 處理前後比較
(南亞科技三廠 1,800 kVA 和聖 DUPS)

